


STOLARNIA
HURTOWANIA
MECHANIKA
SALA GIMN.

węzeł ciepłowniczy

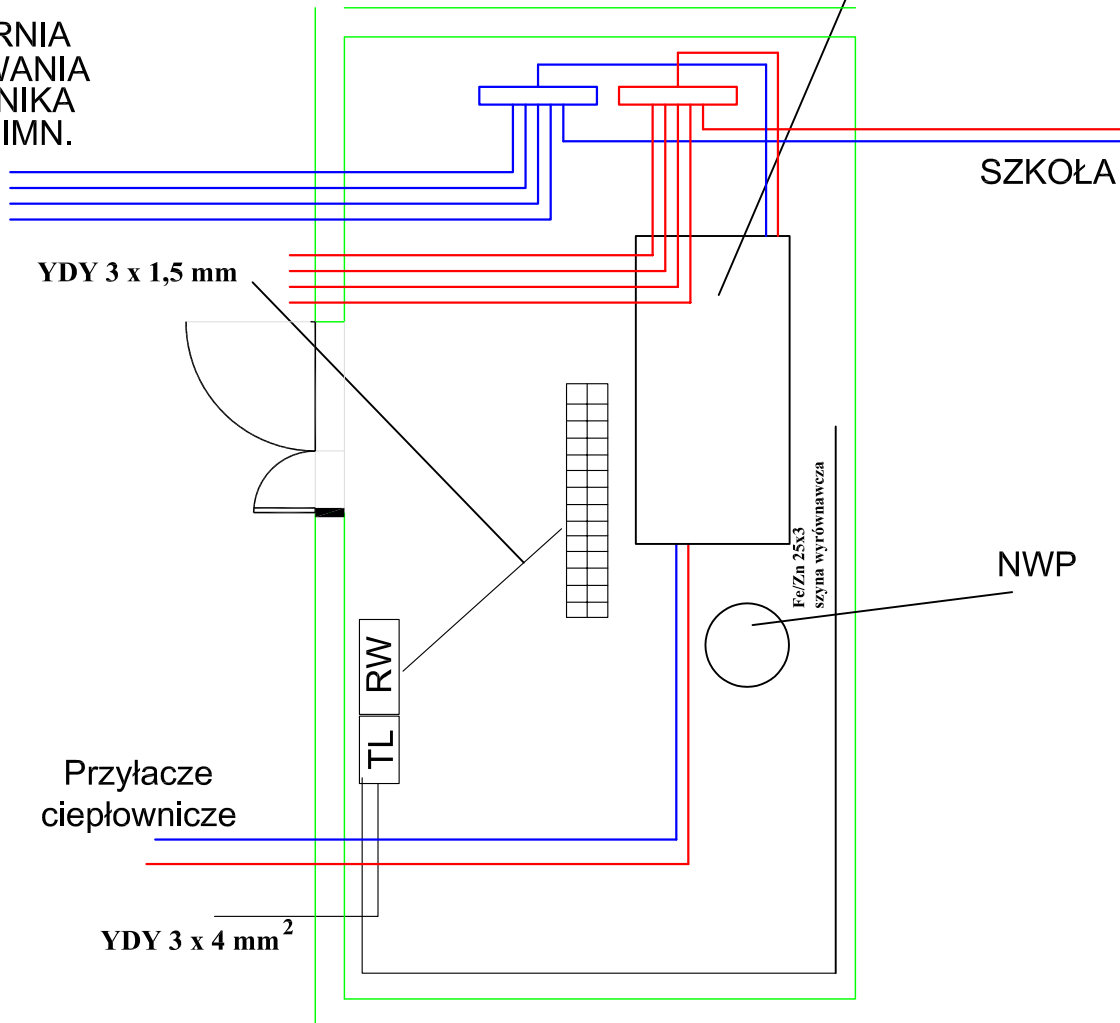

Przyłącze
ciepłownicze

YDY 3 x 4 mm²

TL RW

Fe/Zn 25x3
szyna wyrównawcza

NWP

SZKOŁA

c.o. 262 kW

BHU "Projekt Serwis" Opole, ul. Grunwaldzka 19a/1 Tel: +48 77 45 65 721				INWESTOR: Zespół Szkół w Ozimku ul. Częstochowska 24	
FORMAT	SKALA	IMIĘ I NAZWISKO	Podpis	KOD ZLECENIA:	
	1:50	OPRAC. mgr inż. P. SKRAGO-Mathea		OP-001-10	
		AUTOR mgr inż. Waldemar Mathea			
		SPRAWDZ.		NR RYSUNKU:	
TYTUŁ: Węzeł ciepłowniczy - rzut pomieszczenia Budynek Warsztatów Szkolnych ul. Słowackiego 5 dz. nr 114/26				04	REV. 0.1