



## DRZWI SZAFKI

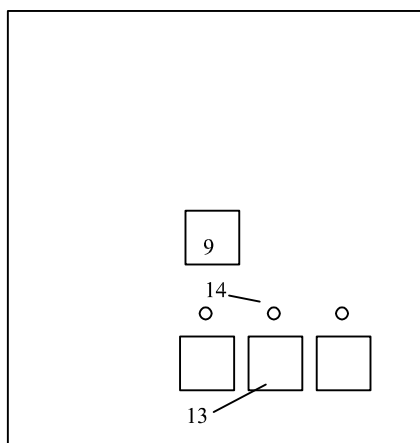

## PŁYTA APARATOWA

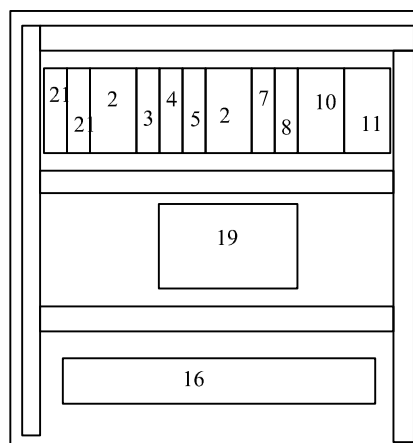

UKŁAD SIECI TN-S  
 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
 SZYBKE WYŁĄCZENIE  
 Z WYKORZYSTANIEM WYŁĄCZNIKÓW  
 RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH

UWAGA:  
 szynę neutralną "N" odizolować od płyty aparatuwej  
 szafki rozdzielczej RW

21		DEHNquard 275		szt.	2
20		Korytka perforowane		mb	3,5
19				szt.	1
18		Złączka ZUG-G4		szt.	4
17		Trzymacz KU1		szt.	8
16		Złączka ZUG-G2,5	ZUG-G2,5	szt.	54
15		Wspornik montażowy l=640 mm	TH 35 -7,5	szt.	3
14	LS-1	Lampka sygnalizacyjna neonowa zielona 230 V		szt.	3
13	Ł1, Ł2	Wyłącznik krzywkowy tablicowy	4G-10 52 U	szt.	3
				szt.	1
11	2KA	Stycznik SM 320	SM 320 230-4z	szt.	1
10	1KA	Stycznik SM 320	SM 320 230-4z	szt.	1
9	WG	Wyłącznik krzywkowy tablicowy	4G16-90-U	szt.	1
8	2F2	Wyłącznik instalacyjny serii S 300	S 301B-10A	szt.	1
7	2F1	Wyłącznik instalacyjny serii S 300	S 301B-6A	szt.	1
5	1F3	Wyłącznik instalacyjny serii S 300	S 301C-2A	szt.	1
4	1F2	Wyłącznik instalacyjny serii S 300	S 301C-6A	szt.	1
3	1F1	Wyłącznik instalacyjny serii S 300	S 301C-4A	szt.	1
2	1F, 2F	Wyłącznik różnicowoprądowy	P 302 25A 30mA	szt.	2
1	RW	Szafka rozdzielcza sterownicza	ED 6063	szt.	1
Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	TYP	JEDN.	ILOŚĆ

<b>BHU "Projekt Serwis"</b>				INWESTOR:	
Opole, ul. Grunwaldzka 19a/1				Zespół Szkół w Ozimku	
Tel: +48 77 45 65 721				ul. Częstochowska 24	
FORMAT	SKALA	IMIĘ I NAZWISKO	Podpis	KOD ZLECENIA:	
		OPRAC.	mgr inż. P. SKRAGO- Mathea	<b>OP-001-10</b>	
		AUTOR	mgr inż. Waldemar Mathea		
		SPRAWDZ.			
TYTUŁ: <b>Węzeł ciepłowniczy - szafka rozdzielcza RW</b>				NR RYSUNKU:	REV.
Budynek Warsztatów Szkolnych				<b>06</b>	<b>0.1</b>
ul. Słowackiego 5 dz. nr 114/26					